
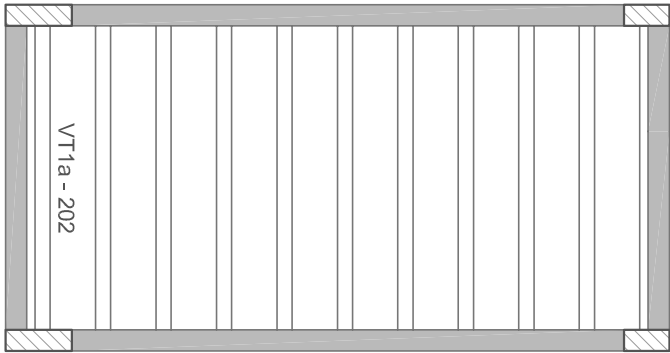


Armação positiva das lajes do pavimento BARILETE (Eixo X e Y)

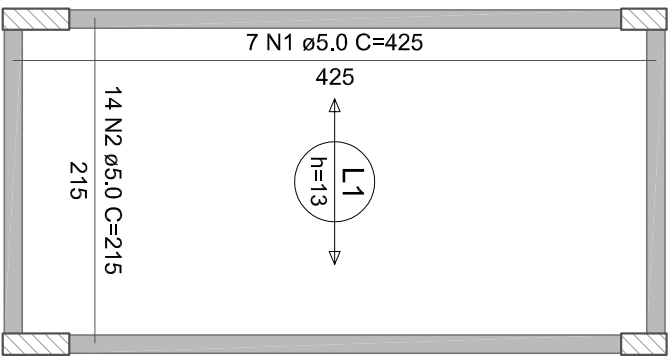

Relação do aço

Positivos X

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5,0	7	425	2975
CA60	2	5,0	14	215	3010

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA60	5,0	59,9	10,1
PESO TOTAL (kg)			
CA60	10,1		


Volume de concreto (C-25) = 0,53 m³

Planta de vigotas pré-moldadas

1 LAJE DO PAVIMENTO BARILETE DA AMPLIAÇÃO

ESCALA 1:50

VT1a (10 unidades)
(L1)
ESC 1:50

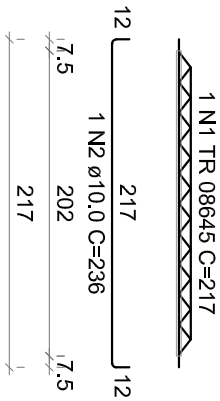

RELAÇÃO DO AÇO

10xVT1a

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 08645	10	217	2170
CA50	2	10,0	10	236	2360


RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	10,0	23,6	16
CA60	TR 08645	21,7	19,6
PESO TOTAL (kg)			
CA50	16		
CA60	19,6		


2 VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

ESCALA COMO INDICADO


DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

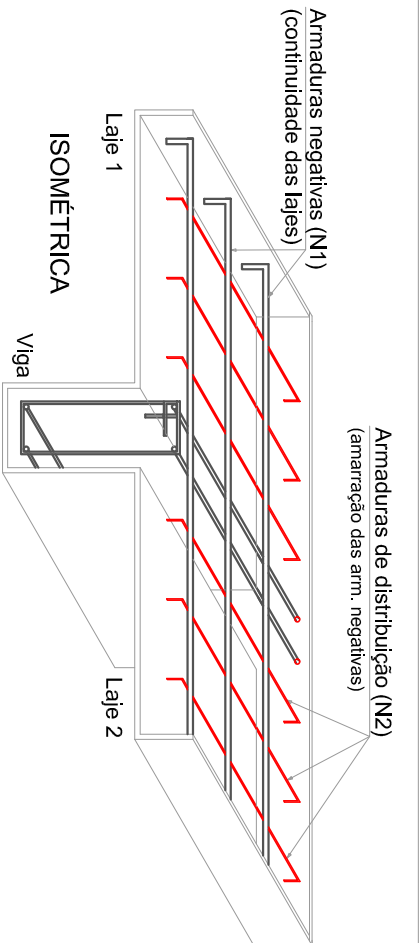

VISTA FRONTAL

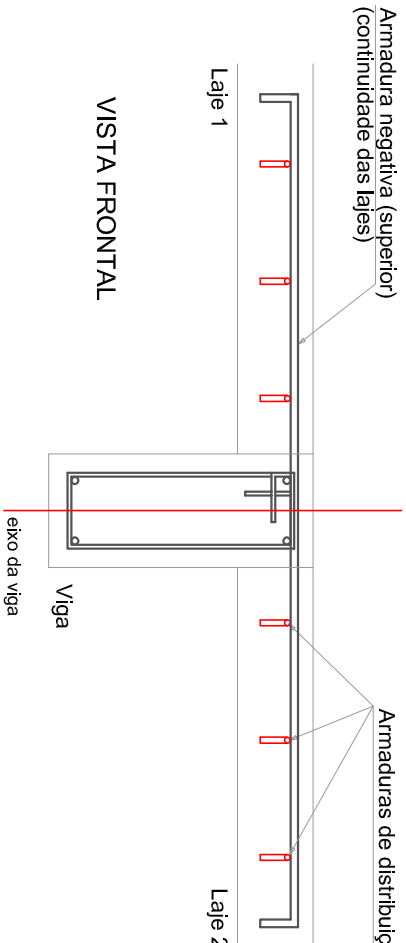

PLANTA BAIXA

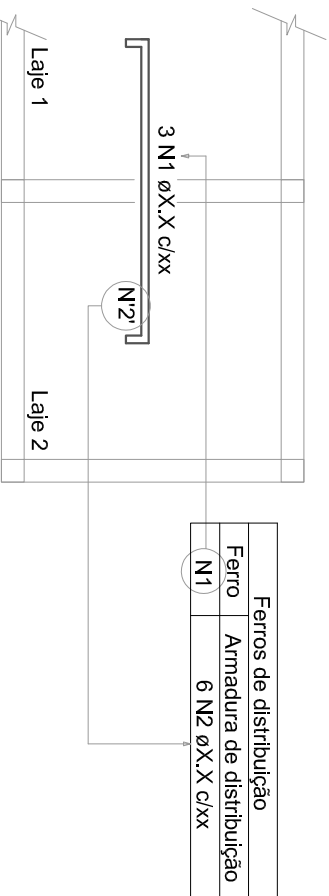

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

Laje do pavimento Barilete da Ampliação;
Vigotas pré-moldadas



Projeto estrutural: Ampliação e reforma do posto de saúde do sítio Estrondo

Proprietário(a):

Aprovado por:

Responsável Técnico:

Endereço: Sítio Estrondo, zona rural do Município de Portalegre/RN. CEP: 59810-000

Proprietário(a): Prefeitura Municipal de Portalegre/RN (CNP.J.: 08.358.053/0001-90)

Responsável Técnico: Edstras Mansur Lopes Cavalcante Feitosa (CREA/RN: 2116454727)

E-mail: pm.p.portalegre@portalegre.rn.gov.br

Data: AGO/2021

Revisão:

000

Escala: COMO INDICADO