


V1

ESC 1:100

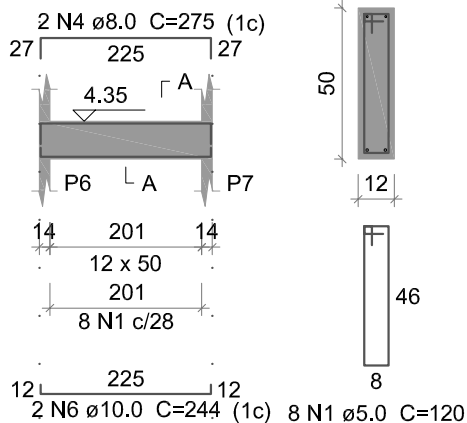


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

V2

ESC 1:100

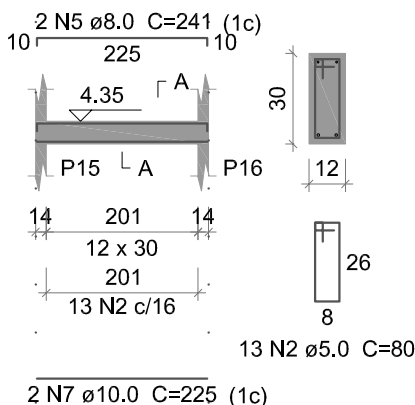


SEÇÃO A-A

ESC 1:25

V3

ESC 1:100

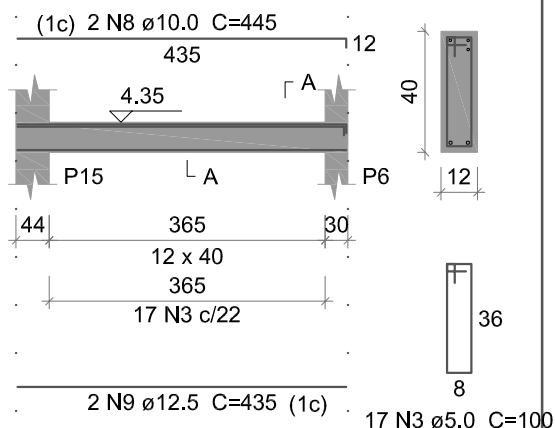

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

Relação do aço

V1
V4


V2

V3

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	8	120	960
	2	5.0	13	80	1040
	3	5.0	34	100	3400
CA50	4	8.0	2	275	550
	5	8.0	2	241	482
	6	10.0	2	244	488
	7	10.0	2	225	450
	8	10.0	4	445	1780
	9	12.5	4	435	1740

V4

ESC 1:100

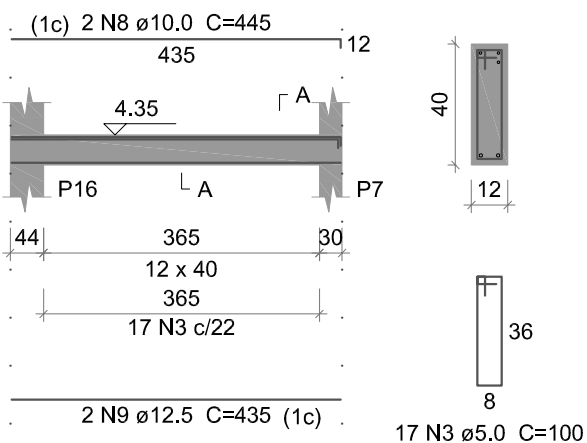

SEÇÃO A-A

ESC 1:25

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	8.0	10.4	4.5
	10.0	27.2	18.4
	12.5	17.4	18.4
CA60	5.0	54	9.2
PESO TOTAL (kg)		Volume de concreto (C-25) = 0.64 m³ Área de forma = 12.29 m²	
CA50	41.4		
CA60	9.2		

1 VIGAS DO BARRILETE DA AMPLIAÇÃO

ESCALA COMO INDICADO

Proprietário(a):

Resp. Técnico:

Aprovado por:



Vigas do Barrilete da Ampliação

Proj.est.:Ampliação e reforma do posto de saúde do sítio Estrondo

Endereço: Sítio Estrondo, zona rural do Município de Portalegre/RN. CEP: 59810-000

Proprietário(a):
Prefeitura Municipal de Portalegre/RN (CNPJ.: 08.358.053/0001-90)

Responsável Técnico:
Esdras Mansur Lopes Cavalcante Feitosa (CREA/RN: 2116454727)

E-mail: pmp.setorengharia@gmail.com
Tel.: (84) 3377-2196

Data: AGO/2021

Revisão: 000

Escala: como indicado

12/15