


# PAVIMENTO TÉRREO - PLANTA BAIXA


1 ESCALA 1 : 100

Legenda de símbolos	
	Pluvial

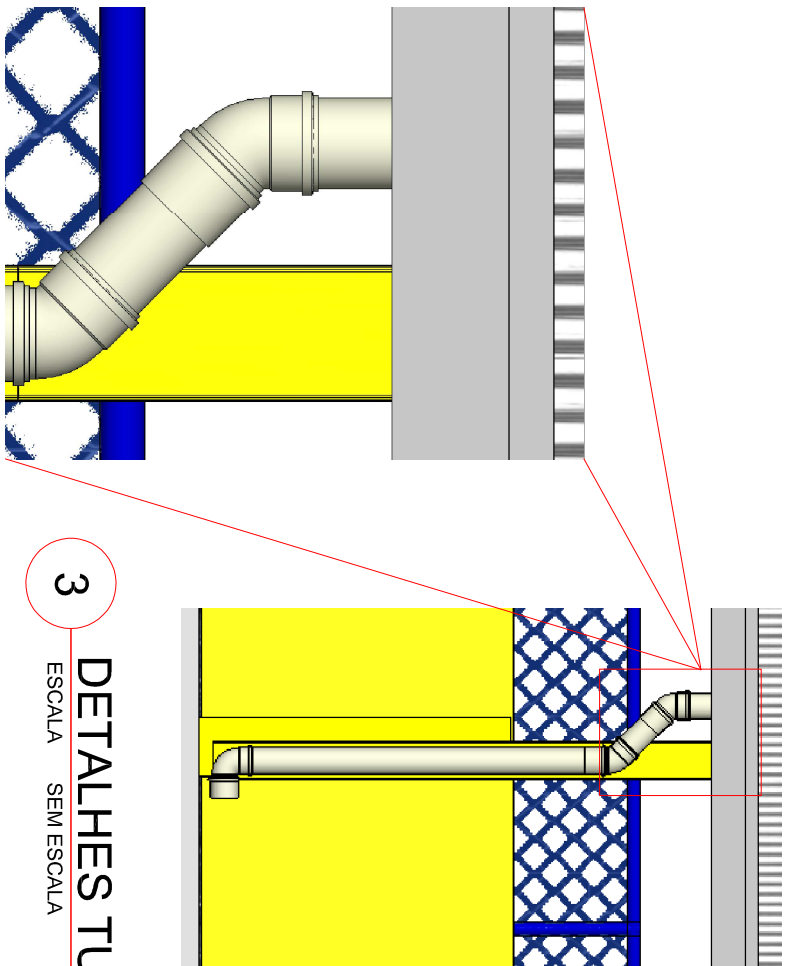

## 2 DETALHES TUBOS AP - DESCIDAS

ESCALA SEM ESCALA

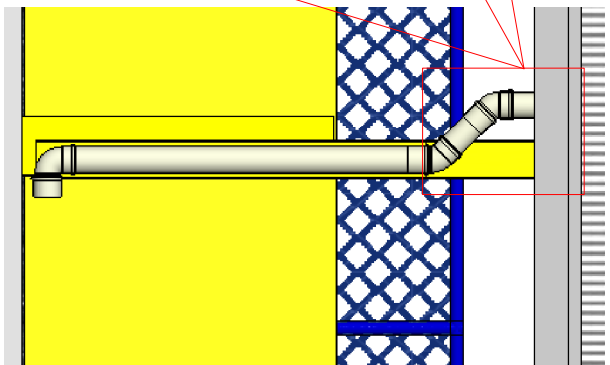

## 3 DETALHES TUBOS AP - DESCIDAS

ESCALA SEM ESCALA

Tubos Rígidos - Águas Pluviais		
Comprimento	Descrição	Diâmetro
Tubo Série Reforçada		
15, 15	Tubo Série Reforçada	100 mm
Conexões para Águas Pluviais		
Quantidade	Sistema	Descrição
16	Esgoto	Joelho 45° 100mm, Esgoto Série Reforçada - TI GRE
8	Esgoto	Joelho 90° 100mm, Esgoto Série Reforçada - TI GRE
24	Esgoto	Linha Simples 100mm, Esgoto Série Reforçada - TI GRE

Proprietário:

Responsável Técnico(a):

Aprovado por:

Responsável Técnico(a):

Quadro de Carimbos:

PROJETO DE INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL

Conclusão da obra de Reforma e Ampliação de Prédio Público Municipal destinado ao funcionamento da Escola Municipal Filomena Sampaio de Souza

Endereço :

RUA RAIMUNDO RODRIGUES TORRES, Nº 55, CENTRO, PORTALEGRE-RN, CEP: 59810-000

Proprietário:

Prefeitura Municipal de Portalegre/RN (CNPJ.: 08.358.053/0001-90)

Responsável Técnico(a):

Estefas Mansur Lopes Cavalcante Feltosa (CREA/RN: 2116454/27)

QUADRA - PLANTA BAIXA, DETALHES E QUADROS

PRANCHA: 01/01

Data	Escala	Área Construída Pós - reforma	Contato:
NOV/2021	COMO INDICADO		REV.: 001